


## RESULTATS D'ANALYSES DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Service émetteur : Délégation départementale du Finistère  
Pôle Santé environnementale

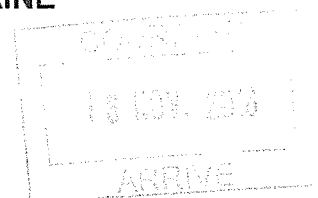

Prélèvement : 00169871  
Unité de gestion : 0130 AC PLOUVIEN\_  
Installation : CAP 000052 CAELEN\_  
Point de surveillance : CAPTAGE CAELEN  
Localisation exacte : PUIITS  
Commune : PLOUVIEN  
Prélevé le : mercredi 19 octobre 2016  
par : G.PELLE  
Type visite : RP

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE PLOUVIEN  
1 PLACE DE LA MAIRIE

29860 PLOUVIEN

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	13,2 °C		25,00		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	5,80 unitépH				

### Analyse laboratoire


Effectuée par : LABOCEA  
Type : NO3 Code SISE : 00185204 Référence laboratoire : 161017045408011

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>METABOLITES DES TRIAZINES</b>					
Atrazine déséthyl	0,082 µg/l		2,00		
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Nitrates (en NO3)	29 mg/L		100,00		

### Conclusion sanitaire

Teneur en nitrates conforme à la limite de qualité fixée pour les eaux brutes souterraines utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Présence d'atrazine déséthyl à une concentration inférieure à la limite de qualité fixée à 2 µg/l pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Pour le Directeur général et par délégation,  
l'ingénieur général du génie sanitaire



Brigitte YVON